


20/ (✓)

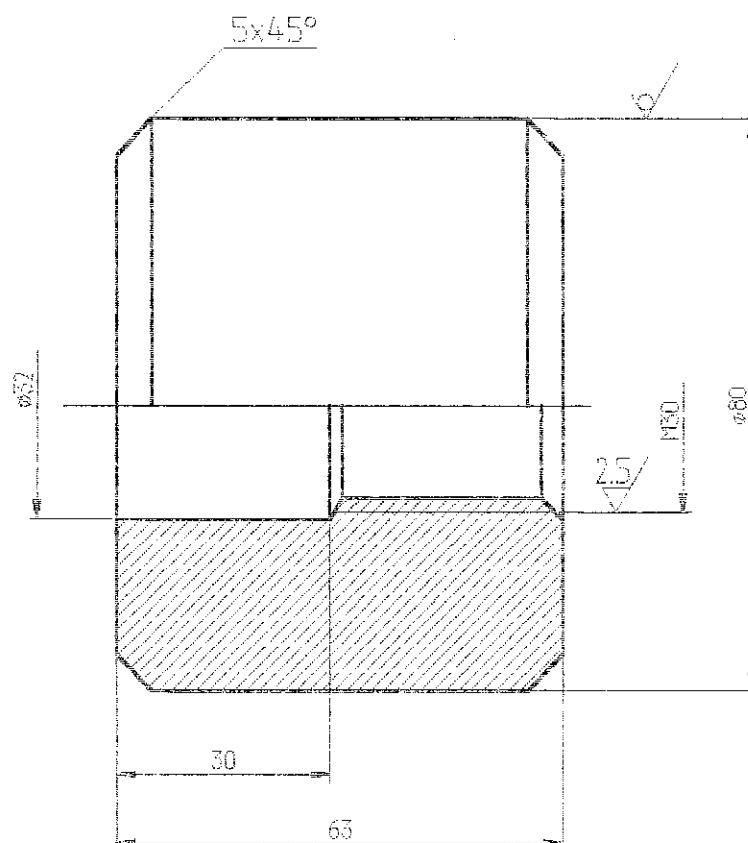

Обозначение за графогост по БДС ISO 1302

Неопределените гранични отклонения = $\frac{1}{2}$ БДС 14999-80

				Мащаб	Маса	Стадий		80БДС2638-68
				1:1				Кръз
				Лист	Базов чертеж			Пета
Изм.	Опис	Подпис	Дата	1:1				
Разр.	инж.Костов	Д. Костов	200101					
Проб.	инж.Костов	✓						
				ТЕЦ "Марица изток"-3				ШО 06.11.00.01
Файл	Peta							