



До
Кандидати за участие в ОП реф. № 43-178-18

РАЗЯСНЕНИЯ № 3

Относно: Въпроси от кандидат за участие в обществена поръчка по реда на ЗОП публично състезание с предмет: Доставка на трансмитери за КИП и А, реф.№ 43-178-18

Позиция 2. ДОСТАВКА НА ТРАНСМИТЕРИ SIEMENS ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ

I. Относно позиция 2.2.6 – Трансмитер за налягане 0 - 63bar с разделителна мембрана

Въпрос: Мембраната директно ли е присъединена или е с капиляр?

Отговор: Мембраната е директно присъединена.

Въпрос: Какъв е запълващият флуид?

Отговор: Запълващият флуид се определя от фирмата производител, подходящ за работа с трансмитера.

Въпрос: Материала на фланеца ли е от неръждаема стомана, а самата мембрана ли е от Тантал?

Отговор: Материала на фланеца е от неръждаема стомана и самата мембрана е от Тантал.

Въпрос: Моля изпратете снимка на трансмитера и снимка на табелката му.

Отговор: Приложено Ви изпращаме снимка на табелката и на трансмитера.

Въпрос: Според каталога тази мембрана би трябвало да започва с номер 7MF4800 или 7MF4900-1....-В ?

Отговор: Серийния номер на трансмитера който е куплиран с мембраната е N1-T0219537641.

II. Относно позиции 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6

Въпрос: Нужно ли е класът на точност на трансмитерите за налягане и диференциално налягане да бъде 0,04% или 0,05% или 0,075% е достатъчно ?


Отговор: Може класът на точност на трансмитерите за налягане и диференциално налягане да бъде 0,04% или 0,05% или 0,075%.


29.03.2018 г.

С Уважение:

Красимир Ненов
Изпълнителен директор



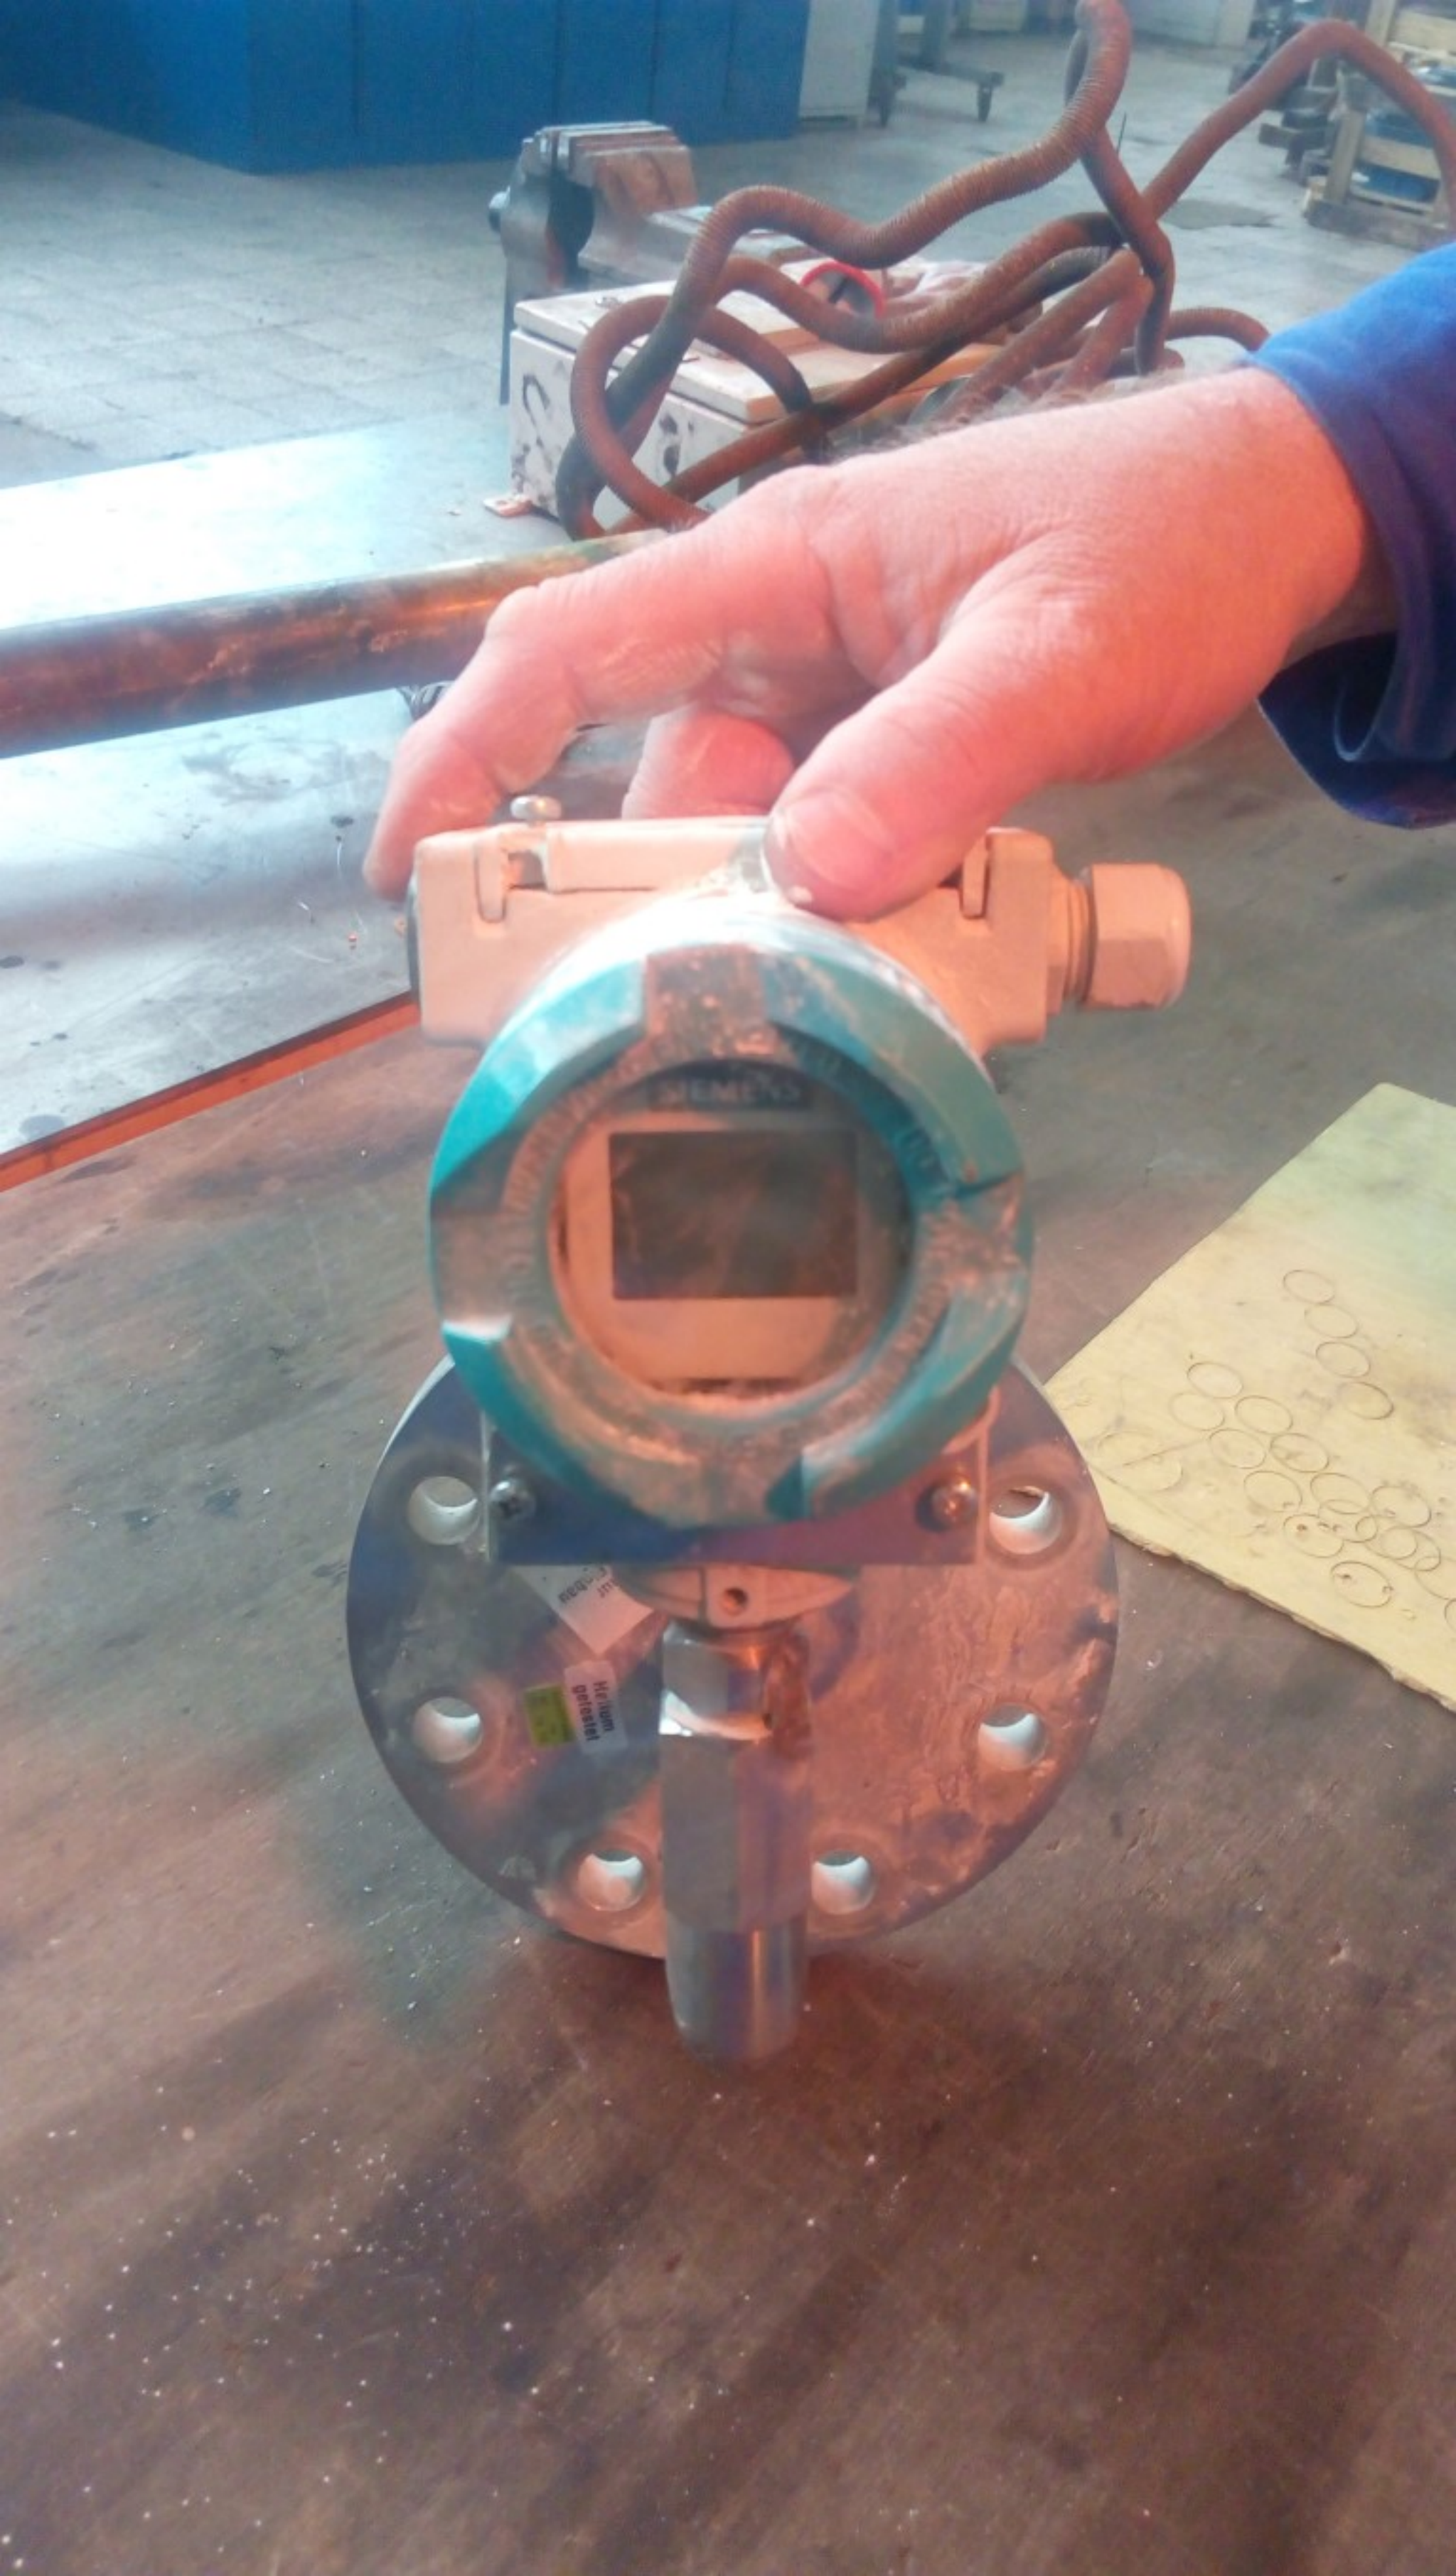

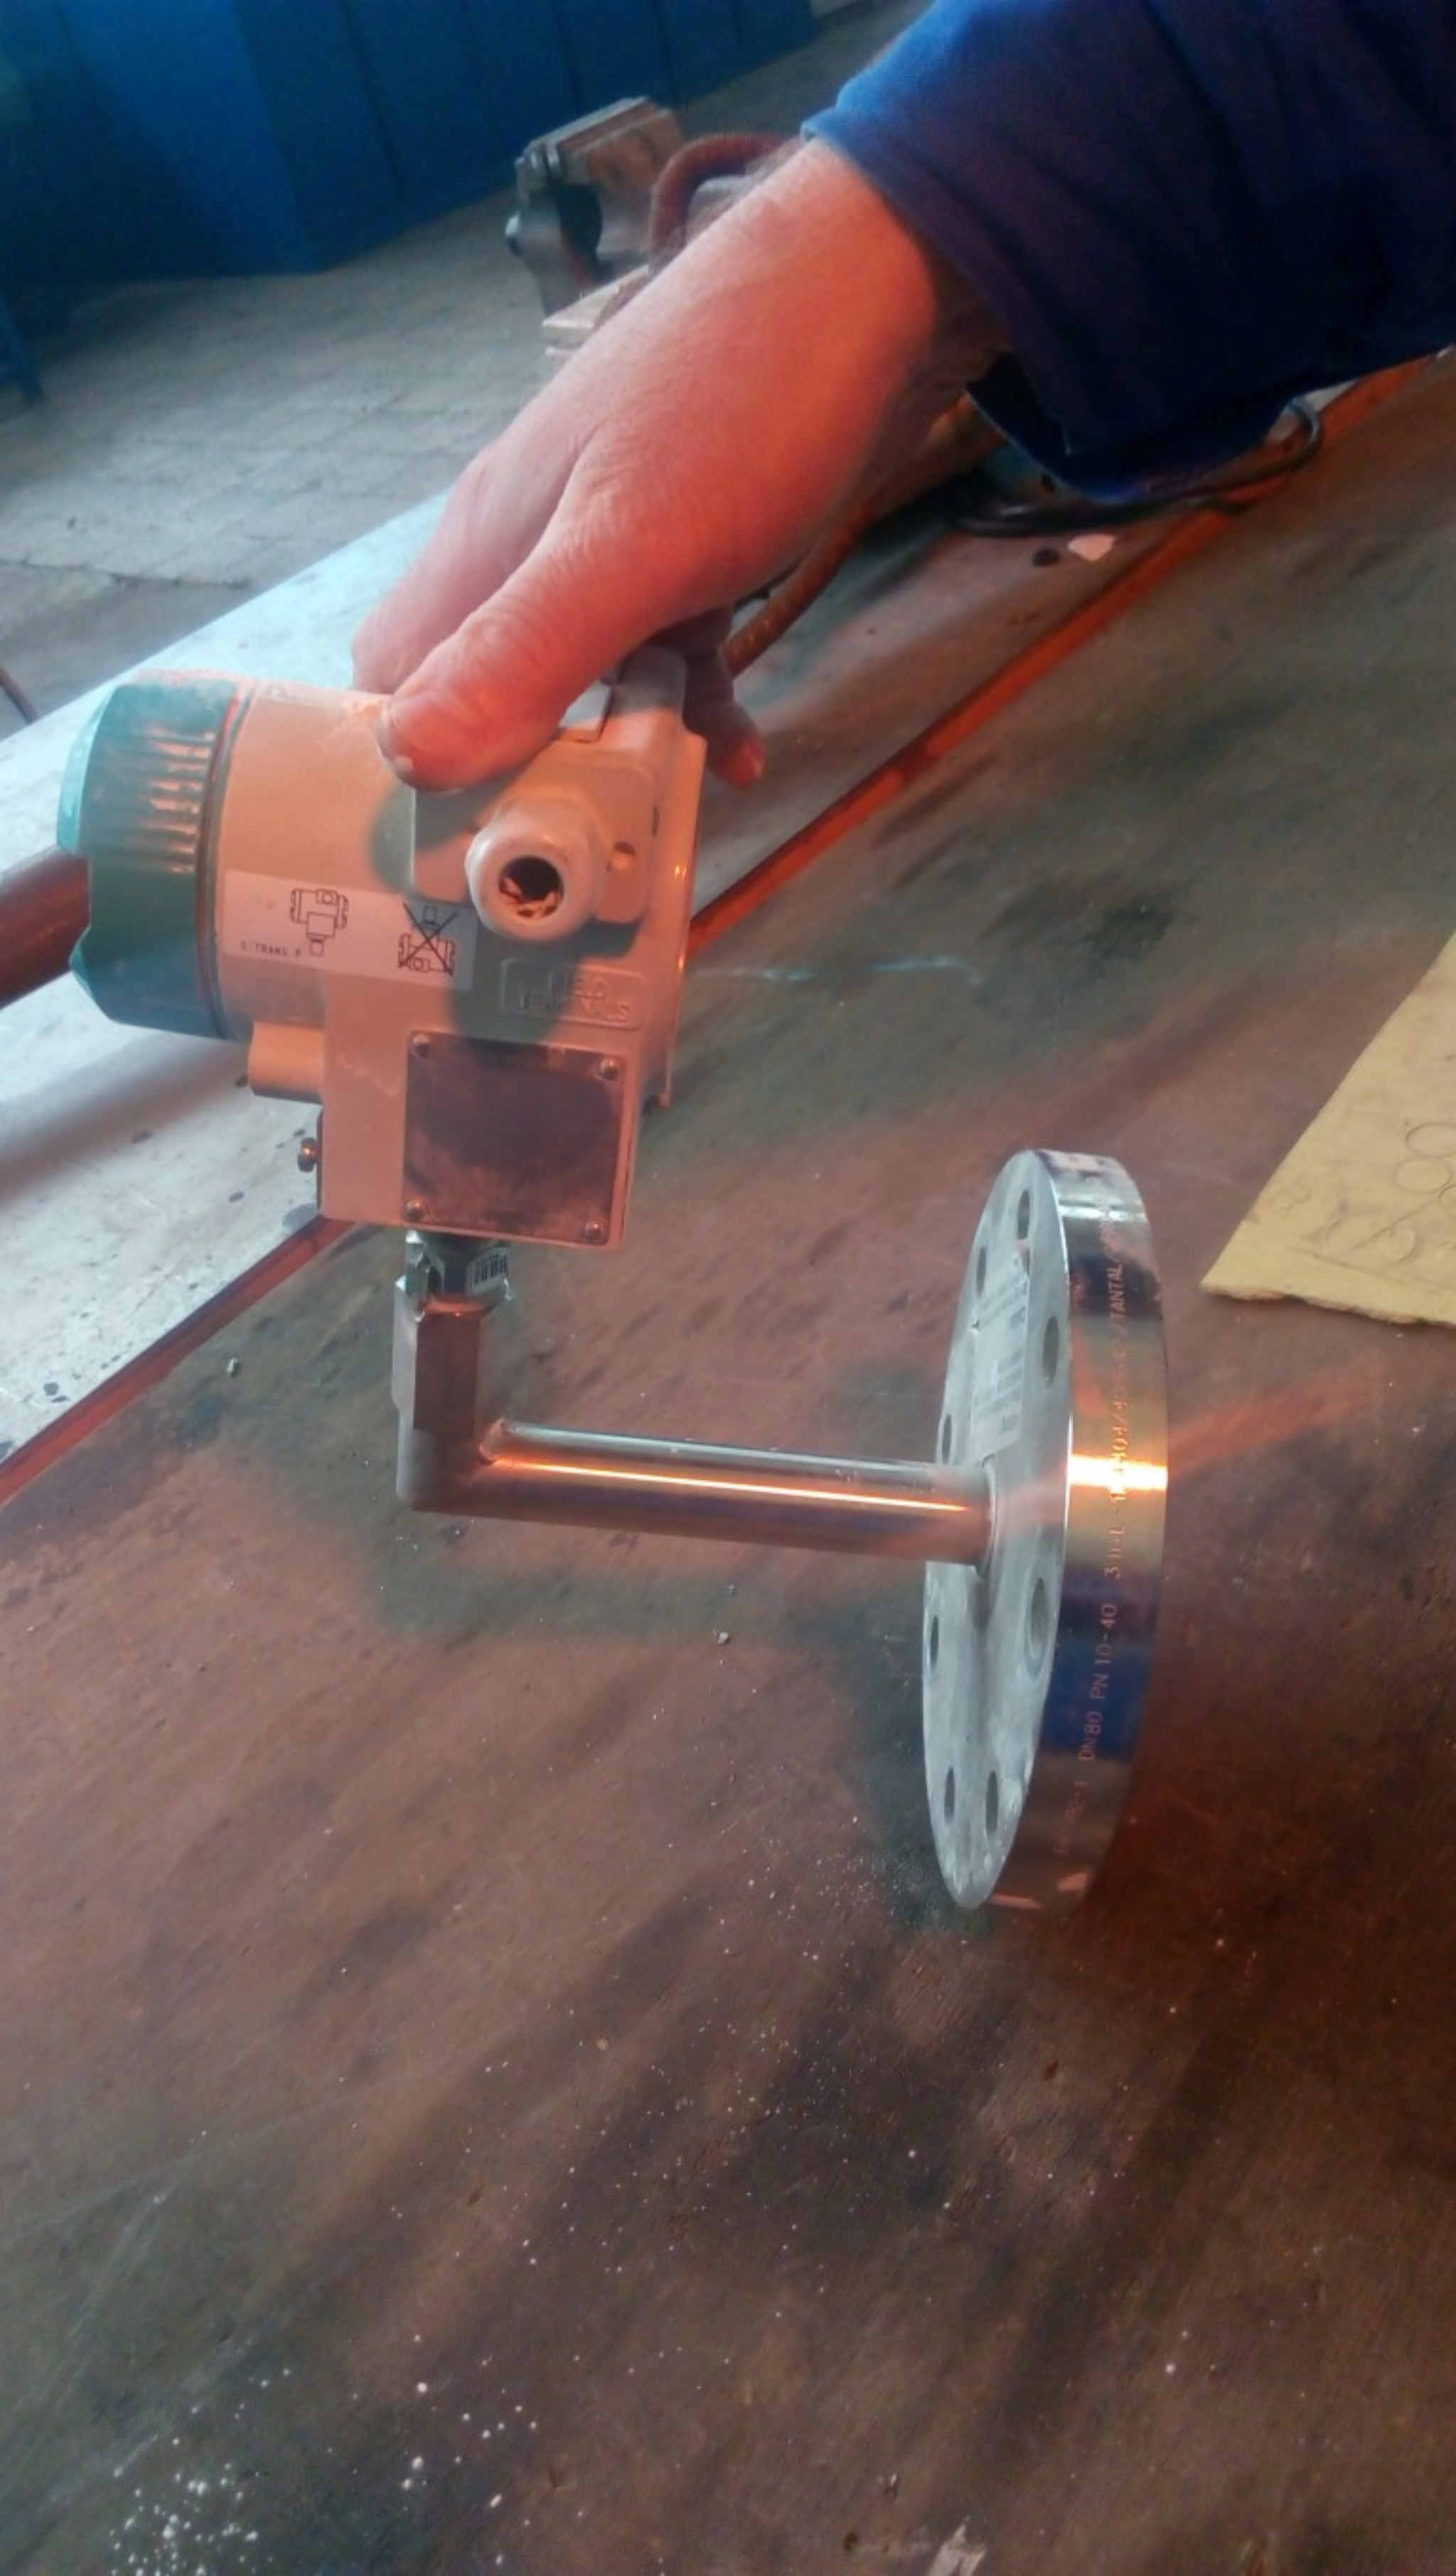

EXTRANE P
LED
TANTAL

DN80 PN 10-40 316L-1.4404/4096/TANTAL



SIEMENS

Ex 312
C73451 A407 B7
88 05 8 □

1004657360

