



160/ (✓)

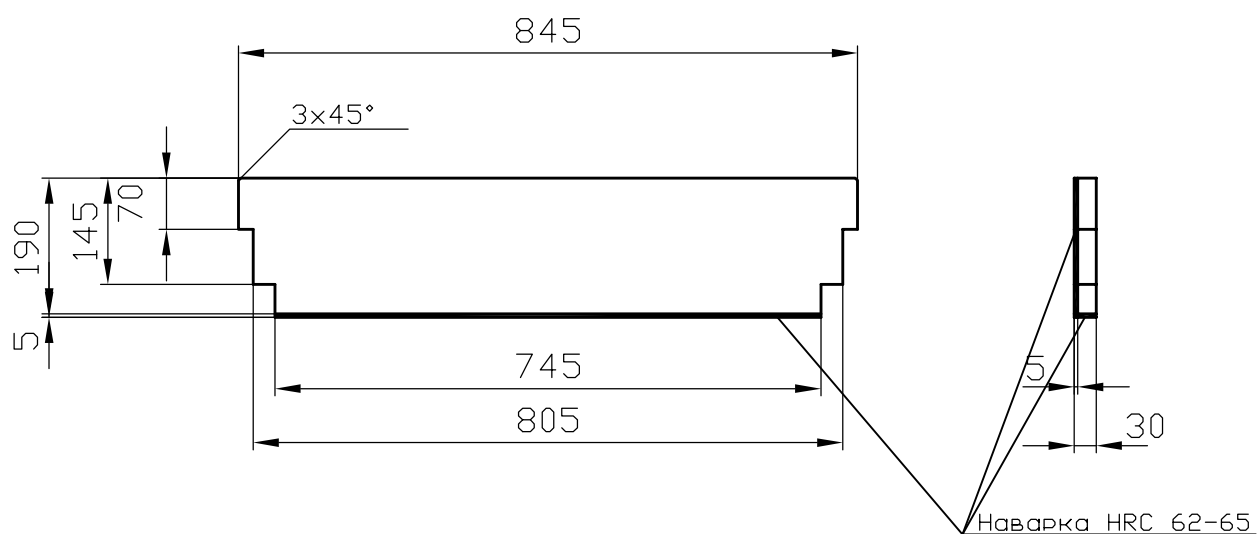

Неозначените гранични отклонения на размерите $\pm IT14/2$ БДС 14388-77

					Цех Котелен Вентилатор мелещ	ВМ 04. 06.00.12-G		
					Броня поз. 1 (за охлюва)	Стадии	Маса	Мощав
Изм.	Бр.	N на док.	Подпис	Дата				
Разработил							1:10	1:10
Проверил								
Н.Контрол						лист	ВС.листа	
					S235JR EN 10025 АСт3сп БДС2592-71	<div>КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИСТОК 3</div> 		
Файл име	ВМ 04.06.00.12-B.DWG							

Копирал :

ФОРМАТ A4