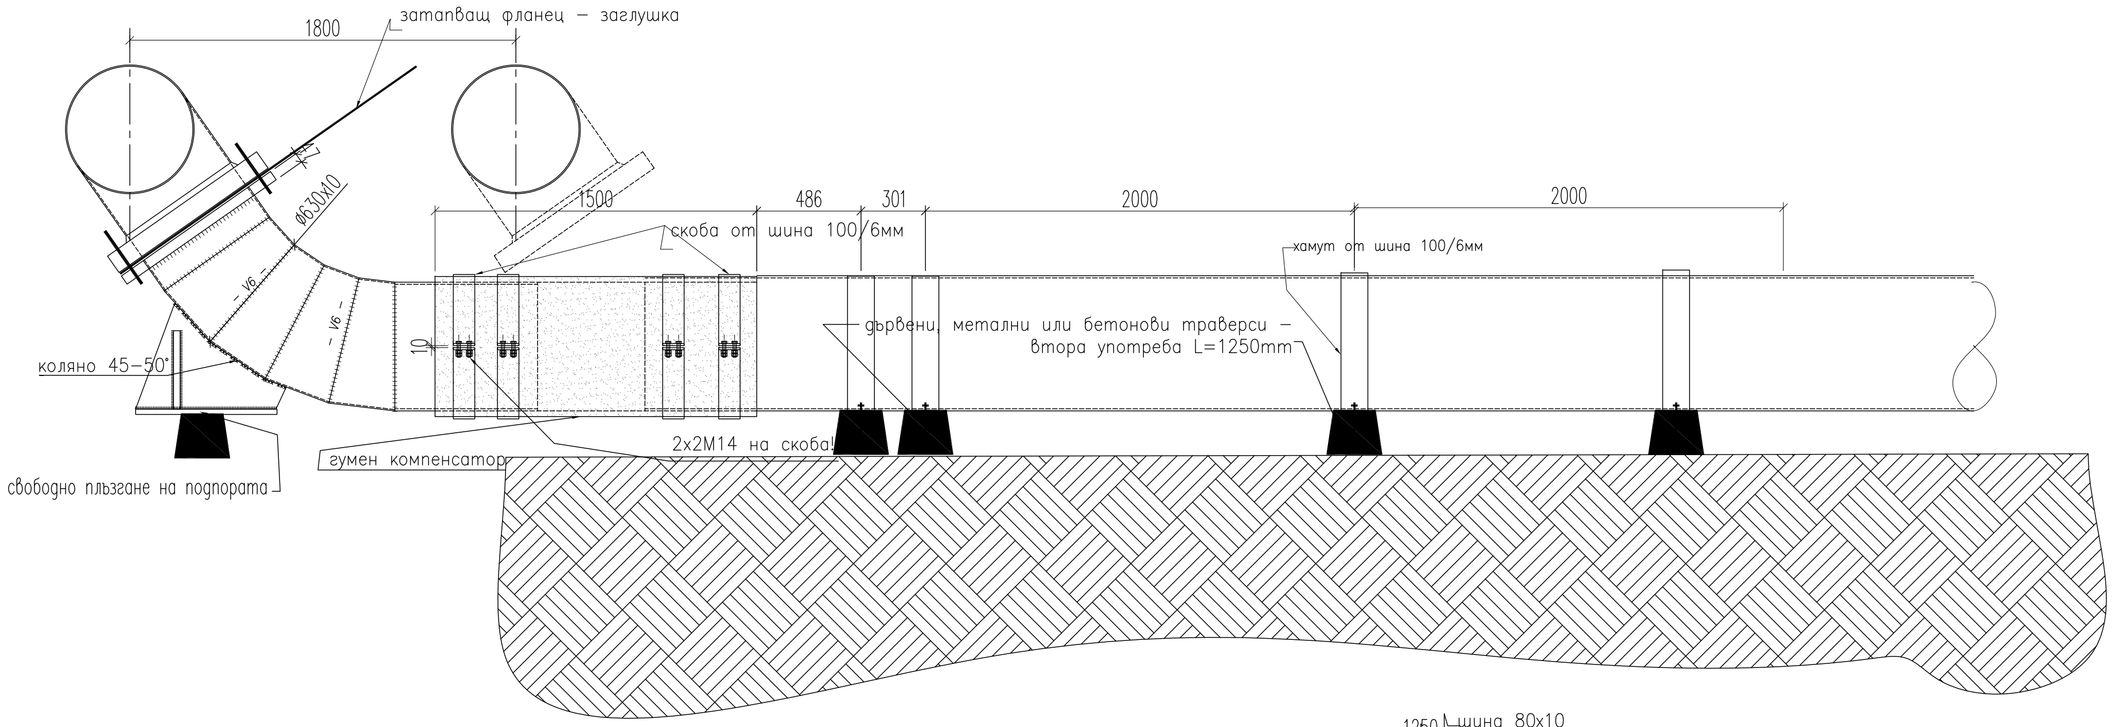

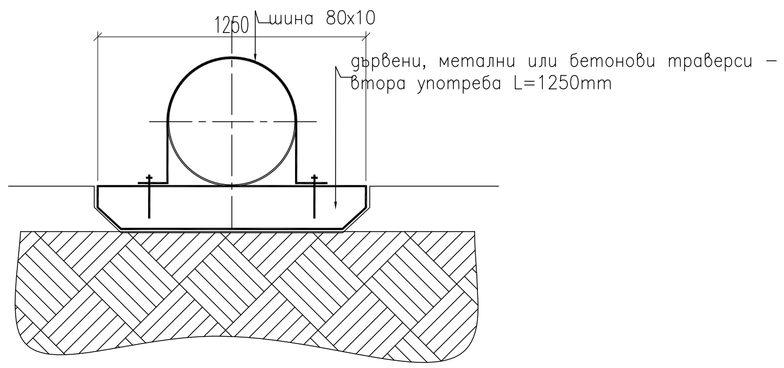

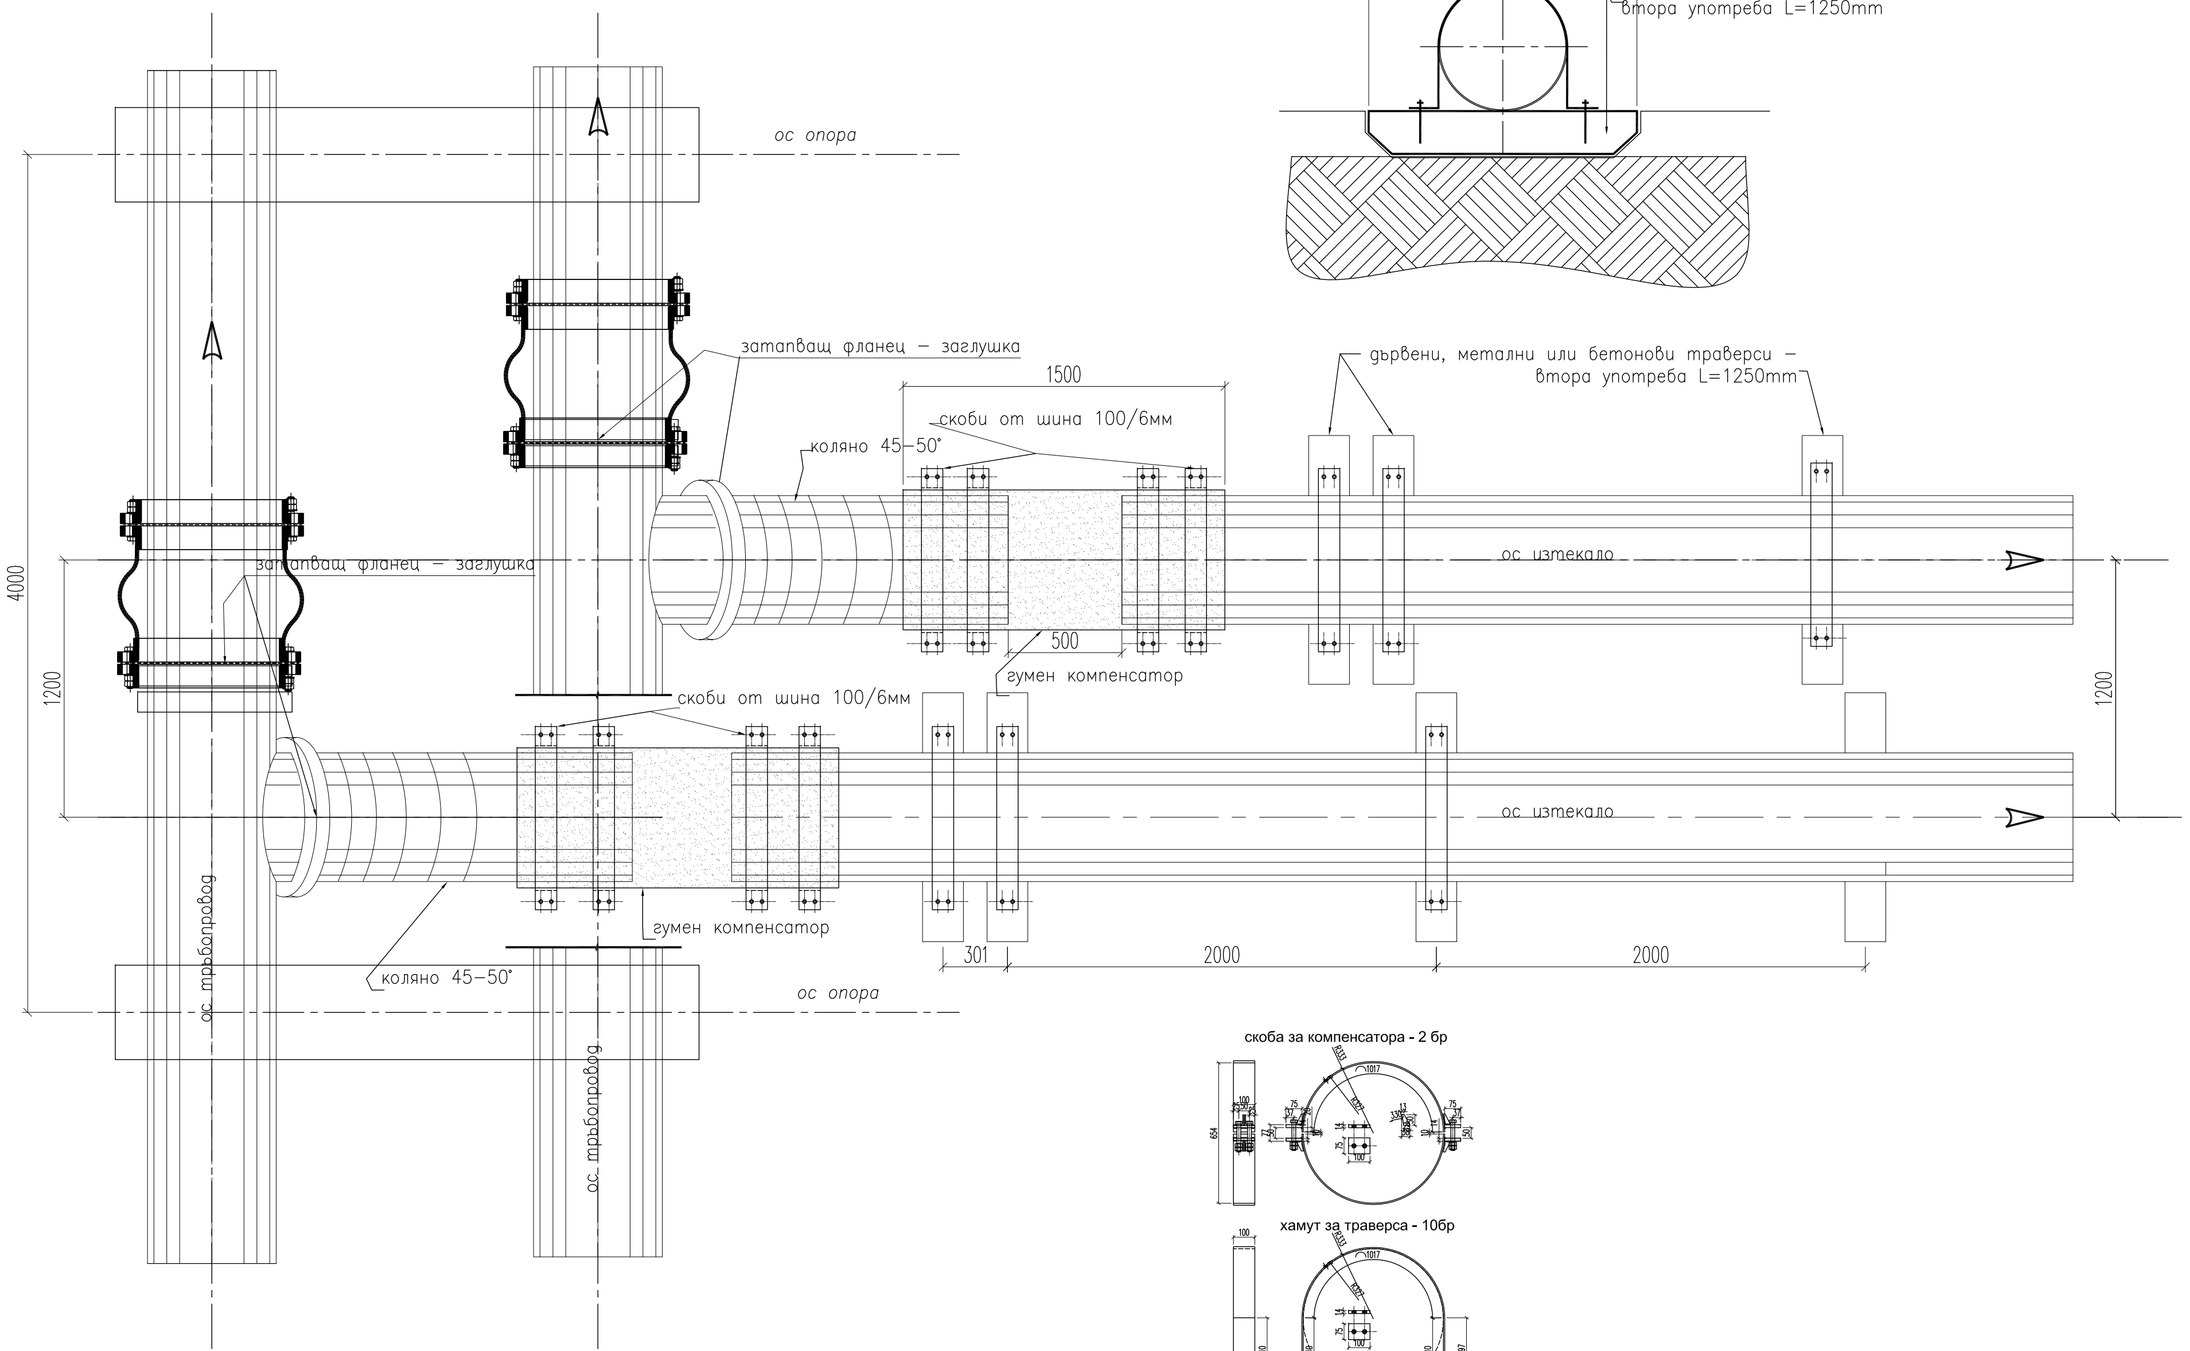

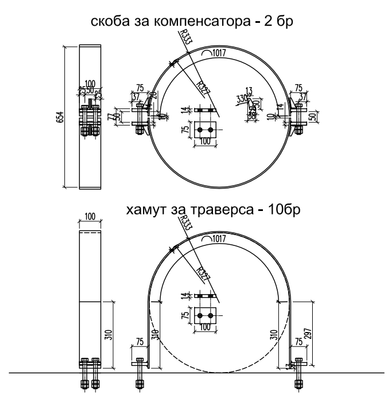

Забележки:
1/При демонтажа на съществуващите опори да се има предвид бъдещото използване на елементите и на закладните части: гладкостта на опорите следва да се възстанови чрез шлифоване
2/След монтажа на опорите и закладните части да се изпълни антикорозионна защита по спецификацията на Възложителя
3/Монтажът на компенсаторите е предвиден да стане при температура 15-18о. При отклонения от тази температура следва да се внесе предварително напрягане съгласно указанията та производителя. Блокировъчните елементи за хидравлична проба се изготвят на място според специфичните условия на компенсатора.

Рев. Rev.	Дата Date	Начертал Drawn	Проверил Checked	Одобрил Released	Изменения Details of Revision

THE OWNER /

CONTOURGLOBAL MARITSA EAST 3

Minproekt EAD
Sofia, St. Kl. Ohridski 14

Проектант:

Проект No:
Project No:

ТЕЦ "Контур глобал - Марица Изток 3"
Contour Global Maritsa East 3 Thermal Power Plant

Подмяна на тръбопровода за пепелина и гипсова суспензия
ЛОТ 2

Примерно решение при изтекалата

ПРОЕКТАНТ DESIGNER	МИНПРОЕКТ ЕАД	
ДАТА DATE	ПОДПИС SIGNATURE	
	ДАТА DATE	ИМЕ NAME
НАЧЕРТАЛ DRAWN	04/2019	инж. Райнов
ПРОВЕРИЛ CHECKED	04/2019	инж. Манолов
ОДОБРИЛ RELEASED	04/2019	инж. Стоименов

ALL RIGHTS RESERVED DIN 34

ФАЙЛ FILE NAME	00ETA02-MM453-0	DWG No: SUPPLIER	XXXX	РЕВ. REV. 0
МАЩАБ SCALE	1:20	DOC. No.:	00ETA02-MM453	ЛИСТ No.: SHEET No.: 1/1
РАЗМЕР SIZE	A0+			